



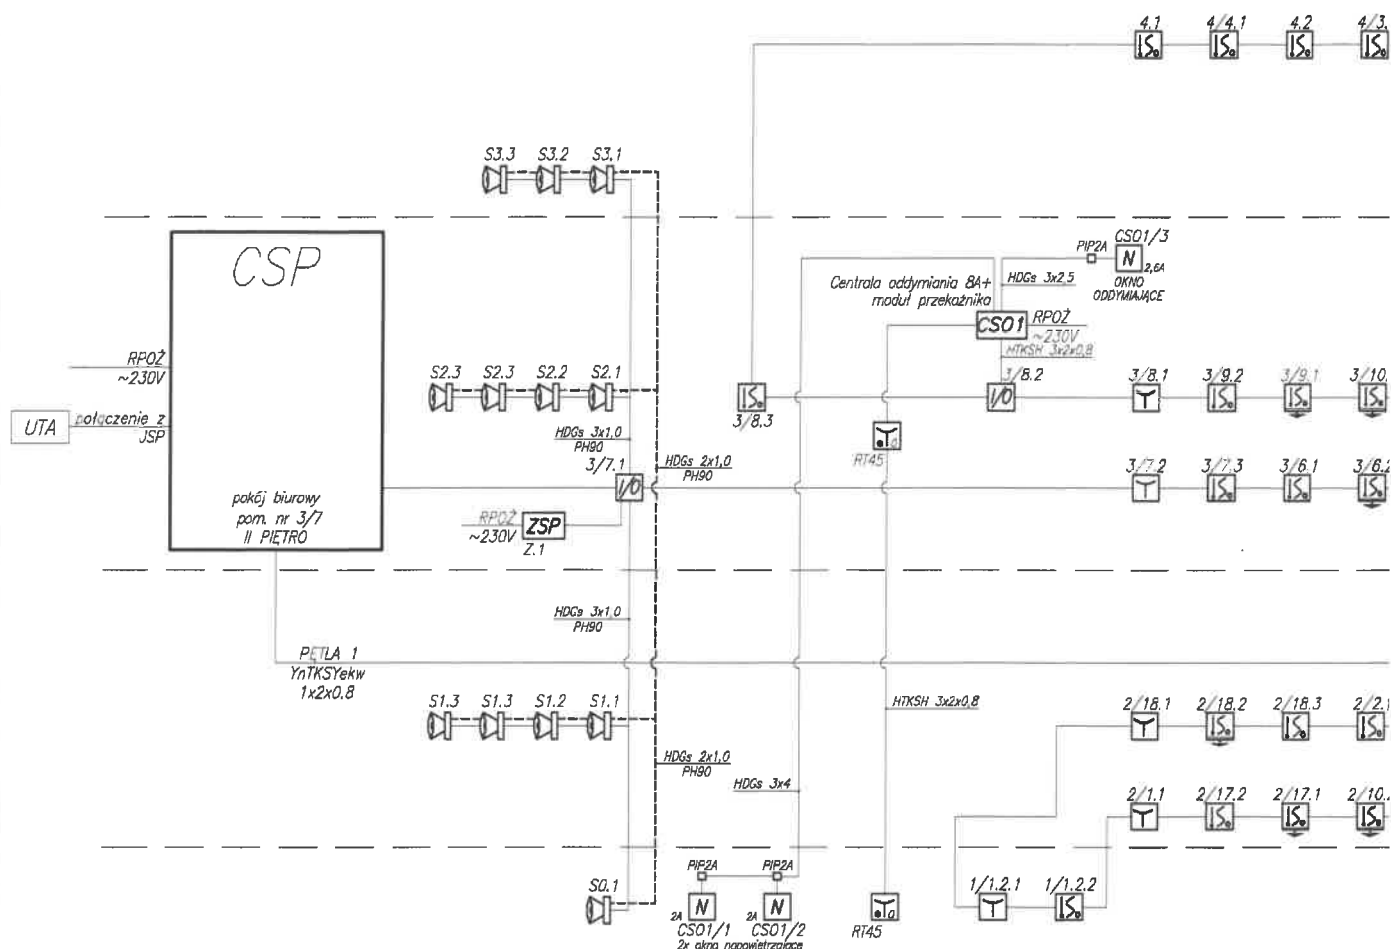

LEGENDA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU:	
CSP	centrala systemu przeciwpożarowego, panel obsługi, 1 pętla, drukarka
CSO1	centrala systemu oddymiania 8A + moduł przekaźnika do komunikacji z SAP,
CSO2	centrala systemu oddymiania 16A + moduł przekaźnika do komunikacji z SAP,
Z.1 ZSP	zasilacz pożarowy buforowy 24VDC, max prąd wyjścia $I_{maxb}=5A$, nominalny prąd wyjściowy $I_{maxa}=4A$, pojemność akumulatorów $2x18Ah/12V$,
	ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
	ręczny przycisk oddymiania, sygnalizacja stanów roboczych i alarmowych
	automatyczna adresowalna czujka optyczno-temperaturowa z izolatorem zwarc i gniazdem
	automatyczna adresowalna czujka optyczna z izolatorem zwarc, gniazdem i sygnalizatorem zadziałania
	moduł liniowy adresowalny wejścia/wyjścia
	napęd elektryczny 24V (wg opracowania architektonicznego)
	sygnalizator akustyczno-optyczny z komunikatami głosowymi,
	zwora elektromagnetyczna 24VDC wg opracowania architektonicznego

Opis typu oprzewodowania połączeń sygnalizatora

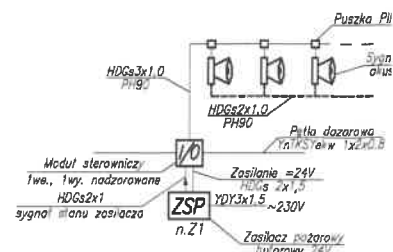

UWAGA: Wszystkie łączenia przewodów PH90 wykonywać w dedykowanych puszkach.