


POZIOM PORÓWNAWCZY 190.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		203.00		202.00	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		201.50	201.40	200.50	201.90
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.50		1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI			2.8%	36.0m	3.5
ŚREDNICA, MATERIAŁ				DN63 L=39.0m	3.06
ODLEGŁOŚCI		0.0	3.5	36.0	39.0

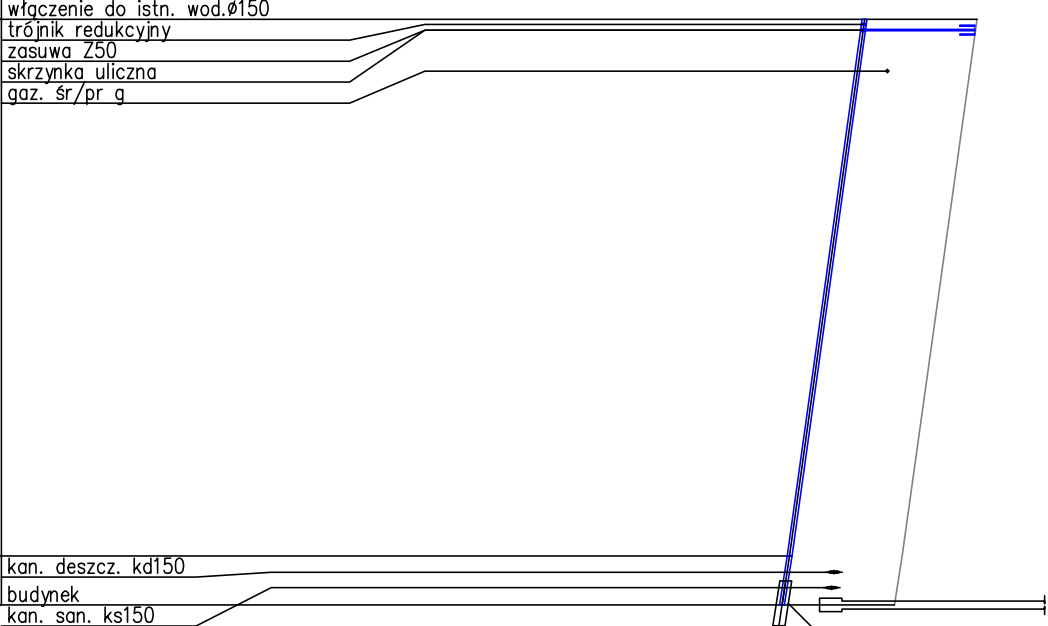

RURA OCHRONNA PE
Ø160x9.5, L=4.0m

Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej			
Inwestor: Gmina Łañcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łañcut			
Lokalizacja: Kosina, gmina Łañcut, dz. nr ewid. 3534, objęb Kosina			Skala:
Przedmiot rysunku: PROFIL PRZYLĄGZA WODOCIĄGOWEGO			1:100/500
Projektował:	mgr inż. Włod Duszak, upr. nr S-15801		Data opracowania: marzec 2018
Sprawdził:	mgr inż. Włod Duszak, upr. nr S-15801		
			Nr rysunku: 2